


萬向抽氣罩

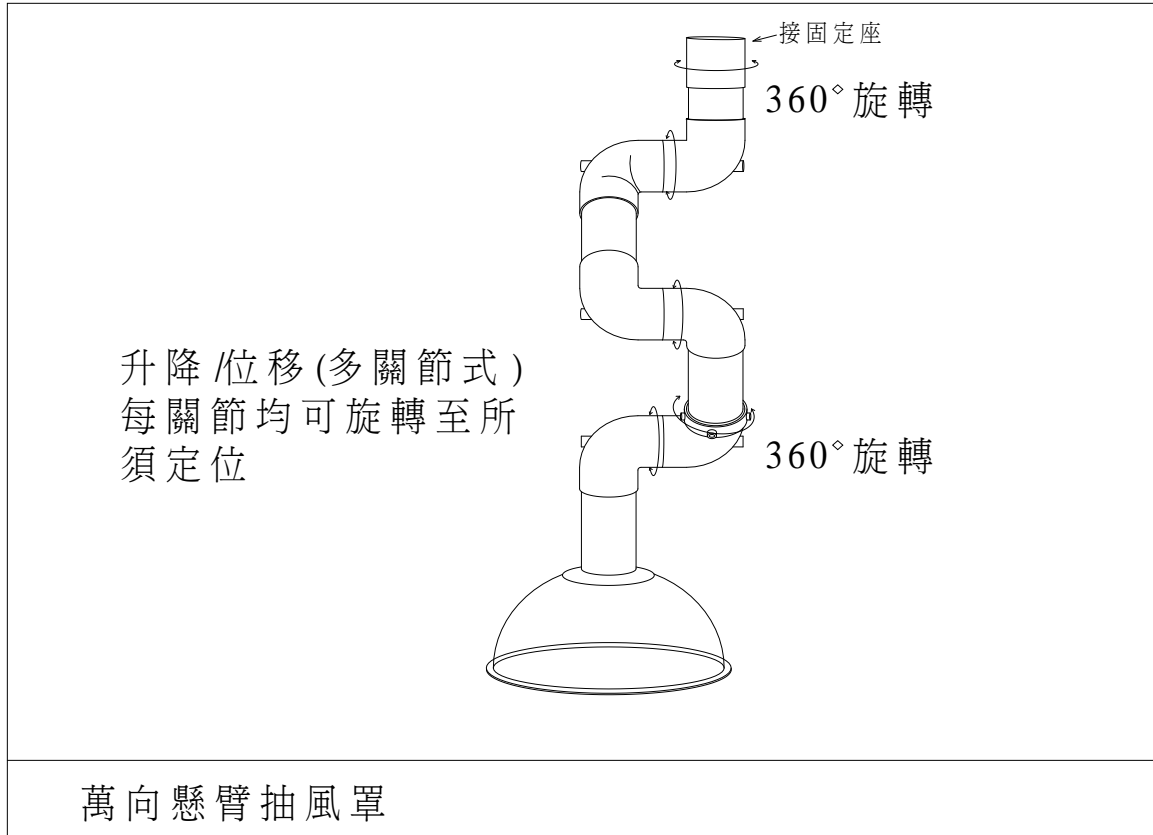

1. 材質：PVC 塑膠中空管結合 90 度彎管製作，抗強酸鹼、化學藥品、不生銹、不助燃。
2. 接頭：PVC 一體成型，直徑 3" \varnothing 厚度 2 mm 360 度旋轉。
3. 關節：分別以上、中、下三節可 360 度旋轉，皆可固定於每個角度。旋轉部上，第三節設有一圈對應於定位栓的定位溝，與分格板間設有複數個定位穴，排列對應於彎頭(中空管)所設卡掣件，卡掣件上設定位珠，利用調整螺栓，調整彈簧之下壓力大小，施予定位珠卡掣力調整後固定不變，以達到自動卡掣力的調整及穩定。
4. 氣罩：透明壓克力氣罩 直徑 30 cm 一體成型製作。
5. 抽排風機及活性碳過濾槽配管說明
 - (1) 活性碳過濾槽：採用一體成型 PP 承製，抗強酸鹼抗化學藥品、溶劑、不生銹。(厚度 5 mm) 尺寸：600×600×800 mm±2%。
 - (2) 活性碳過濾網：活性碳以特殊化纖綿一體成型製，針對有機化合物(整組拋棄更換式)。尺寸：500×500×厚 50 mm±2% 1 組。
 - (3) 抽排風機：採用屋外飛碟型結合透浦式抽排風機 2HP1 台，排風機為抗腐蝕性 PP 製，設有遮雨罩及防止震盪而產生共鳴之防震帶。
 - (4) 馬達啟動開關箱 1 組。馬達：採大同或東元同等品，電壓三相 220V、380V、2HP、60Hz。
 - (5) 配管：內外部配管採 PP 標準管 $\varnothing 6'' \sim \varnothing 8'' \sim \varnothing 16''$ 。排風管設有固定架及束緊鋼鎖等。
 - (6) 由實驗室萬向抽氣罩安裝配管至頂樓活性碳過濾槽銜接抽排風機。
 - (7) 噪音測試室內 60 分貝以下，風速測試以氣罩平面中心點測試 0.8M/s 以上。
 - (8) 含安裝配管配線、包括室外配管線。